


Legenda

- A** - Câmara de visita a manter
- B** - Câmara de visita tipo "B", com Ø1250/Ø600x2500mm e com uma tampa de Ø600mm, a construir
- C** - Câmara de visita tipo "C", com Ø1250/Ø600x1200mm e com uma tampa de Ø600mm, a construir
- D** - Câmara de visita tipo "D", com 800x850x1200mm e uma tampa de 900x550mm, a construir
- Traçado subterrâneo em tubo, existente, a manter
- - - Traçado subterrâneo em tubo PEAD, em vala tipo passeio, a construir
- - - Traçado subterrâneo em tubo PEAD, em vala tipo travessia, a construir

NOTAS:


- Os tubos a instalar são do tipo PEAD corrugado no exterior
- Todos os tubos deverão ser tamponados na terminação

Pormenor da câmara de visita tipo "D" com armário de distribuição

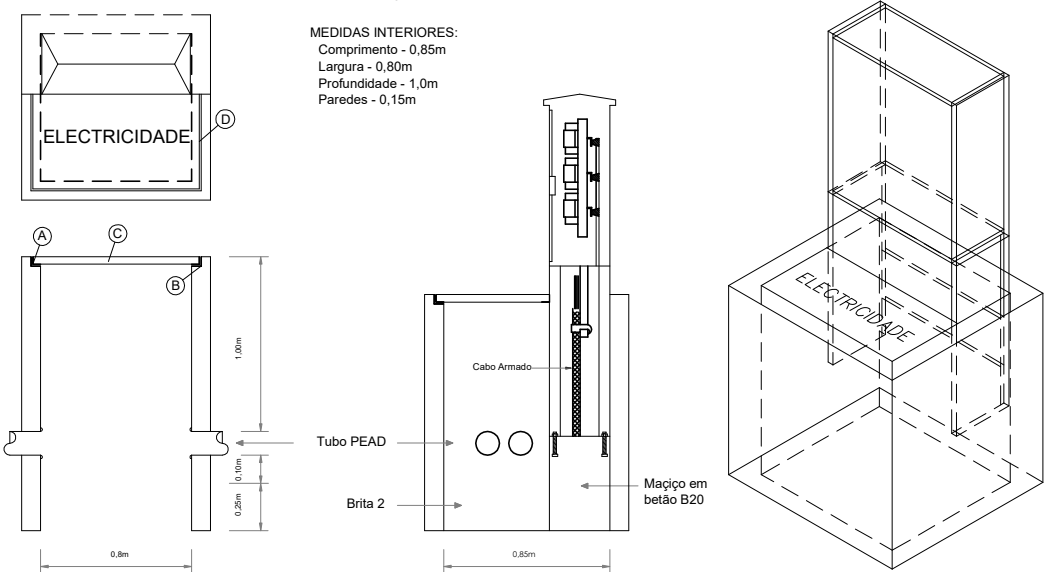


- NOTAS:
- A - Cantoneira em ferro L 50x6mm (tampo)
 - B - Cantoneira em ferro L 60x7mm (câmara)
 - C - Tampo de betão armado, armado em cruz Ø 10x5, 10m, com halo de Ø10mm
 - D - Furo Ø10mm, a meio da cantoneira em ferro L 50x6mm

Câmara visita tipo "C" s/escala

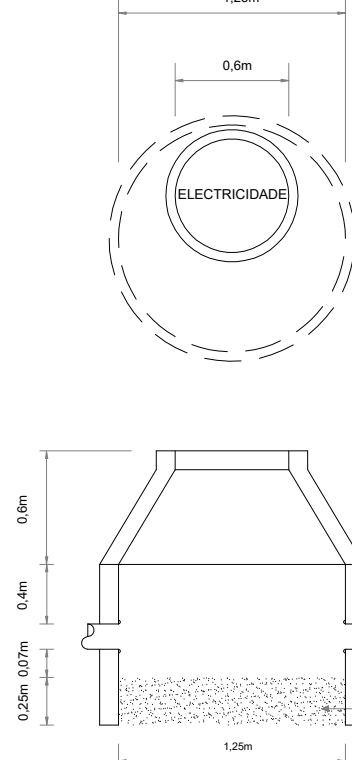

Vala Tipo Passeio Tritubo s/escala

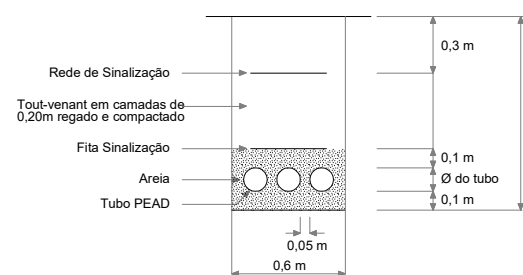

Vala Tipo Travessia Tritubo s/escala

