
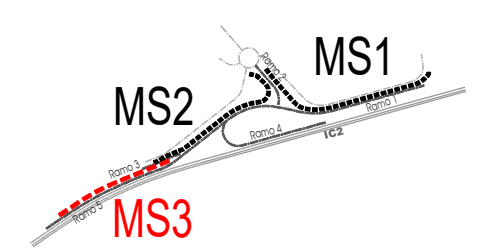


Armadura das secções esc.: 1/20

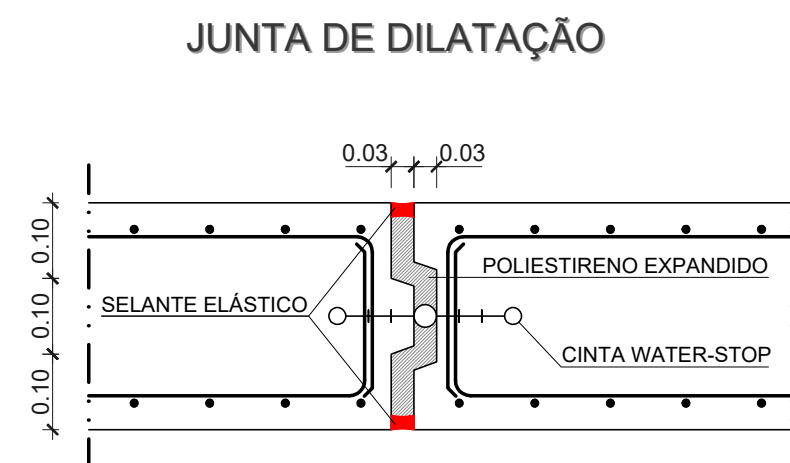

R	0	0	---	---	---	---
Revisão		Descrição			Data	Rúbrica

MATERIAIS

BETÃO PRONTO		NP EN 206-1	Classe de Resistência	Classe de Exposição	Teor de Cloretos	Classe de Consistência	Dimensão do Inerte	Recobrimento
Muro de suporte			C30/37	XC3	Cl 0.4	S3	≤ 25 mm	5 cm
Muro de fundação								
Regularização de fundações			C12/15	X0(P)				
AÇO								
Armaduras Ordinárias			A500 NR					
Redes Electrossoldadas			A500 EL					

NOTAS GERAIS

1. A implantação planimétrica e altimétrica deverá ser realizada com base no projecto dos arruamentos. Por isso, todas as cotas indicadas no presente projecto deverão ser confirmadas com aquelas definidas nos projectos referidos.

2. Nível Hidrogeológico o presente projecto foi elaborado com base na informação geológica e geotécnica disponibilizada pelo cliente e que revela a presença de água no solo a cotas inferiores às de escavação. Assim, caso a sua presença venha a ser detectada a cotas superiores às aí referidas, a solução projectada deverá ser revista, e caso se justifique, alterada para soluções compatíveis com a presença deste elemento no solo de fundação.