


Ventiladores		
Ventiladores de Extracto de Cocina		
Modelo	Potencia (W)	Tipo
VEX 1	174	300
VEX 2	174	300
VEX 3	174	300
VEX 4	174	300
VEX 5	300	300
VEX 6	300	300
VEX 7	300	300
VEX 8	300	300
VEX 9	300	300
VEX 10	300	300
VEX 11	300	300
VEX 12	300	300
VEX 13	300	300
VEX 14	300	300
VEX 15	300	300
VEX 16	300	300
VEX 17	300	300
VEX 18	300	300
VEX 19	300	300
VEX 20	300	300
VEX 21	300	300
VEX 22	300	300
VEX 23	300	300
VEX 24	300	300
VEX 25	300	300
VEX 26	300	300
VEX 27	300	300
VEX 28	300	300
VEX 29	300	300
VEX 30	300	300
VEX 31	300	300
VEX 32	300	300
VEX 33	300	300
VEX 34	300	300
VEX 35	300	300
VEX 36	300	300
VEX 37	300	300
VEX 38	300	300
VEX 39	300	300
VEX 40	300	300
VEX 41	300	300
VEX 42	300	300
VEX 43	300	300
VEX 44	300	300
VEX 45	300	300
VEX 46	300	300
VEX 47	300	300
VEX 48	300	300
VEX 49	300	300
VEX 50	300	300
VEX 51	300	300
VEX 52	300	300
VEX 53	300	300
VEX 54	300	300
VEX 55	300	300
VEX 56	300	300
VEX 57	300	300
VEX 58	300	300
VEX 59	300	300
VEX 60	300	300
VEX 61	300	300
VEX 62	300	300
VEX 63	300	300
VEX 64	300	300
VEX 65	300	300
VEX 66	300	300
VEX 67	300	300
VEX 68	300	300
VEX 69	300	300
VEX 70	300	300
VEX 71	300	300
VEX 72	300	300
VEX 73	300	300
VEX 74	300	300
VEX 75	300	300
VEX 76	300	300
VEX 77	300	300
VEX 78	300	300
VEX 79	300	300
VEX 80	300	300
VEX 81	300	300
VEX 82	300	300
VEX 83	300	300
VEX 84	300	300
VEX 85	300	300
VEX 86	300	300
VEX 87	300	300
VEX 88	300	300
VEX 89	300	300
VEX 90	300	300
VEX 91	300	300
VEX 92	300	300
VEX 93	300	300
VEX 94	300	300
VEX 95	300	300
VEX 96	300	300
VEX 97	300	300
VEX 98	300	300
VEX 99	300	300
VEX 100	300	300
VEX 101	300	300
VEX 102	300	300
VEX 103	300	300
VEX 104	300	300
VEX 105	300	300
VEX 106	300	300
VEX 107	300	300
VEX 108	300	300
VEX 109	300	300
VEX 110	300	300
VEX 111	300	300
VEX 112	300	300
VEX 113	300	300
VEX 114	300	300
VEX 115	300	300
VEX 116	300	300
VEX 117	300	300
VEX 118	300	300
VEX 119	300	300
VEX 120	300	300
VEX 121	300	300
VEX 122	300	300
VEX 123	300	300
VEX 124	300	300
VEX 125	300	300
VEX 126	300	300
VEX 127	300	300
VEX 128	300	300
VEX 129	300	300
VEX 130	300	300
VEX 131	300	300
VEX 132	300	300
VEX 133	300	300
VEX 134	300	300
VEX 135	300	300
VEX 136	300	300
VEX 137	300	300
VEX 138	300	300
VEX 139	300	300
VEX 140	300	300
VEX 141	300	300
VEX 142	300	300
VEX 143	300	300
VEX 144	300	300
VEX 145	300	300
VEX 146	300	300
VEX 147	300	300
VEX 148	300	300
VEX 149	300	300
VEX 150	300	300
VEX 151	300	300
VEX 152	300	300
VEX 153	300	300
VEX 154	300	300
VEX 155	300	300
VEX 156	300	300
VEX 157	300	300
VEX 158	300	300
VEX 159	300	300
VEX 160	300	300
VEX 161	300	300
VEX 162	300	300
VEX 163	300	300
VEX 164	300	300
VEX 165	300	300
VEX 166	300	300
VEX 167	300	300
VEX 168	300	300
VEX 169	300	300
VEX 170	300	300
VEX 171	300	300
VEX 172	300	300
VEX 173	300	300
VEX 174	300	300
VEX 175	300	300
VEX 176	300	300
VEX 177	300	300
VEX 178	300	300
VEX 179	300	300
VEX 180	300	300
VEX 181	300	300
VEX 182	300	300
VEX 183	300	300
VEX 184	300	300
VEX 185	300	300
VEX 186	300	300
VEX 187	300	300
VEX 188	300	300
VEX 189	300	300
VEX 190	300	300
VEX 191	300	300
VEX 192	300	300
VEX 193	300	300
VEX 194	300	300
VEX 195	300	300
VEX 196	300	300
VEX 197	300	300
VEX 198	300	300
VEX 199	300	300
VEX 200	300	300
VEX 201	300	300
VEX 202	300	300
VEX 203	300	300
VEX 204	300	300
VEX 205	300	300
VEX 206	300	300
VEX 207	300	300
VEX 208	300	300
VEX 209	300	300
VEX 210	300	300
VEX 211	300	300
VEX 212	300	300
VEX 213	300	300
VEX 214	300	300
VEX 215	300	300
VEX 216	300	300
VEX 217	300	300
VEX 218	300	300
VEX 219	300	300
VEX 220	300	300
VEX 221	300	300
VEX 222	300	300
VEX 223	300	300
VEX 224	300	300
VEX 225	300	300
VEX 226	300	300
VEX 227	300	300
VEX 228	300	300
VEX 229	300	300
VEX 230	300	300
VEX 231	300	300
VEX 232	300	300
VEX 233	300	300
VEX 234	300	300
VEX 235	300	300
VEX 236	300	300
VEX 237	300	300
VEX 238	300	300
VEX 239	300	300
VEX 240	300	300
VEX 241	300	300
VEX 242	300	300
VEX 243	300	300
VEX 244	300	300
VEX 245	300	300
VEX 246	300	300
VEX 247	300	300
VEX 248	300	300
VEX 249	300	300
VEX 250	300	300
VEX 251	300	300
VEX 252	300	300
VEX 253	300	300
VEX 254	300	300
VEX 255	300	300
VEX 256	300	300
VEX 257	300	300
VEX 258	300	300
VEX 259	300	300
VEX 260	300	300
VEX 261	300	300
VEX 262	300	300
VEX 263	300	300
VEX 264	300	300
VEX 265	300	300
VEX 266	300	300
VEX 267	300	300
VEX 268	300	300
VEX 269	300	300
VEX 270	300	300
VEX 271	300	300
VEX 272	300	300
VEX 273	300	300
VEX 274	300	300
VEX 275	300	300
VEX 276	300	300
VEX 277	300	300
VEX 278	300	300
VEX 279	300	300
VEX 280	300	300
VEX 281	300	300
VEX 282	300	300
VEX 283	300	300
VEX 284	300	300
VEX 285	300	300
VEX 286	300	300
VEX 287	300	300
VEX 288	300	300
VEX 289	300	300
VEX 290	300	300
VEX 291	300	300
VEX 292	300	300
VEX 293	300	300
VEX 294	300	300
VEX 295	300	300
VEX 296	300	300
VEX 297	300	300
VEX 298	300	300
VEX 299	300	300
VEX 300	300	300
VEX 301	300	300
VEX 302	300	300
VEX 303	300	300
VEX 304	300	300
VEX 305	300	300
VEX 306	300	300
VEX 307	300	300
VEX 308	300	300
VEX 309	300	300
VEX 310	300	300
VEX 311	300	300
VEX 312	300	300
VEX 313	300	300
VEX 314	300	300
VEX 315	300	300
VEX 316	300	300
VEX 317	300	300
VEX 318	300	300
VEX 319	300	300
VEX 320	300	300
VEX 321	300	300
VEX 322	300	300
VEX 323	300	300
VEX 324	300	300
VEX 325	300	300
VEX 326	300	300
VEX 327	300	300
VEX 328	300	300
VEX 329	300	300
VEX 330	300	300
VEX 331	300	300
VEX 332	300	300
VEX 333	300	300
VEX 334	300	300
VEX 335	300	300
VEX 336	300	300
VEX 337	300	300
VEX 338	300	300
VEX 339	300	300
VEX 340	300	300
VEX 341	300	300
VEX 342	300	300
VEX 343	300	300
VEX 344	300	300
VEX 345	300	300
VEX 346	300	300
VEX 347	300	300
VEX 348	300	300
VEX 349	300	300
VEX 350	300	300
VEX 351	300	300
VEX 352	300	300
VEX 353	300	300
VEX 354	300	300
VEX 355	300	300
VEX 356	300	300
VEX 357	300	300
VEX 358	300	300
VEX 359	300	300
VEX 360	300	300
VEX 361	300	300
VEX 362	300	300
VEX 363	300	300
VEX 364	300	300
VEX 365	300	300
VEX 366	300	300
VEX 367	300	300
VEX 368	300	300
VEX 369	300	300
VEX 370	300	300
VEX 371	300	300
VEX 372	300	300
VEX 373	300	300
VEX 374	300	300
VEX 375	300	300
VEX 376	300	300
VEX 377	300	300
VEX 378	300	300
VEX 379	300	300
VEX 380	300	300
VEX 381	300	300
VEX 382	300	300
VEX 383	300	300
VEX 384	300	300
VEX 385	300	300
VEX 386	300	300
VEX 387	300	300
VEX 388	300	300
VEX 389	300	300
VEX 390	300	300
VEX 391	300	300
VEX 392	300	300
VEX 393	300	300
VEX 394	300	300
VEX 395	300	300
VEX 396	300	300
VEX 397	300	300
VEX 398	300	300
VEX 399	300	300
VEX 400	300	300
VEX 401	300	300
VEX 402	300	300
VEX 403	300	300
VEX 404	300	300
VEX 405	300	300
VEX 406	300	300
VEX 407	300	300
VEX 408	300	300
VEX 409	300	300
VEX 410	300	300
VEX 411	300	300
VEX 412	300	300
VEX 413	300	300
VEX 414	300	300
VEX 415		

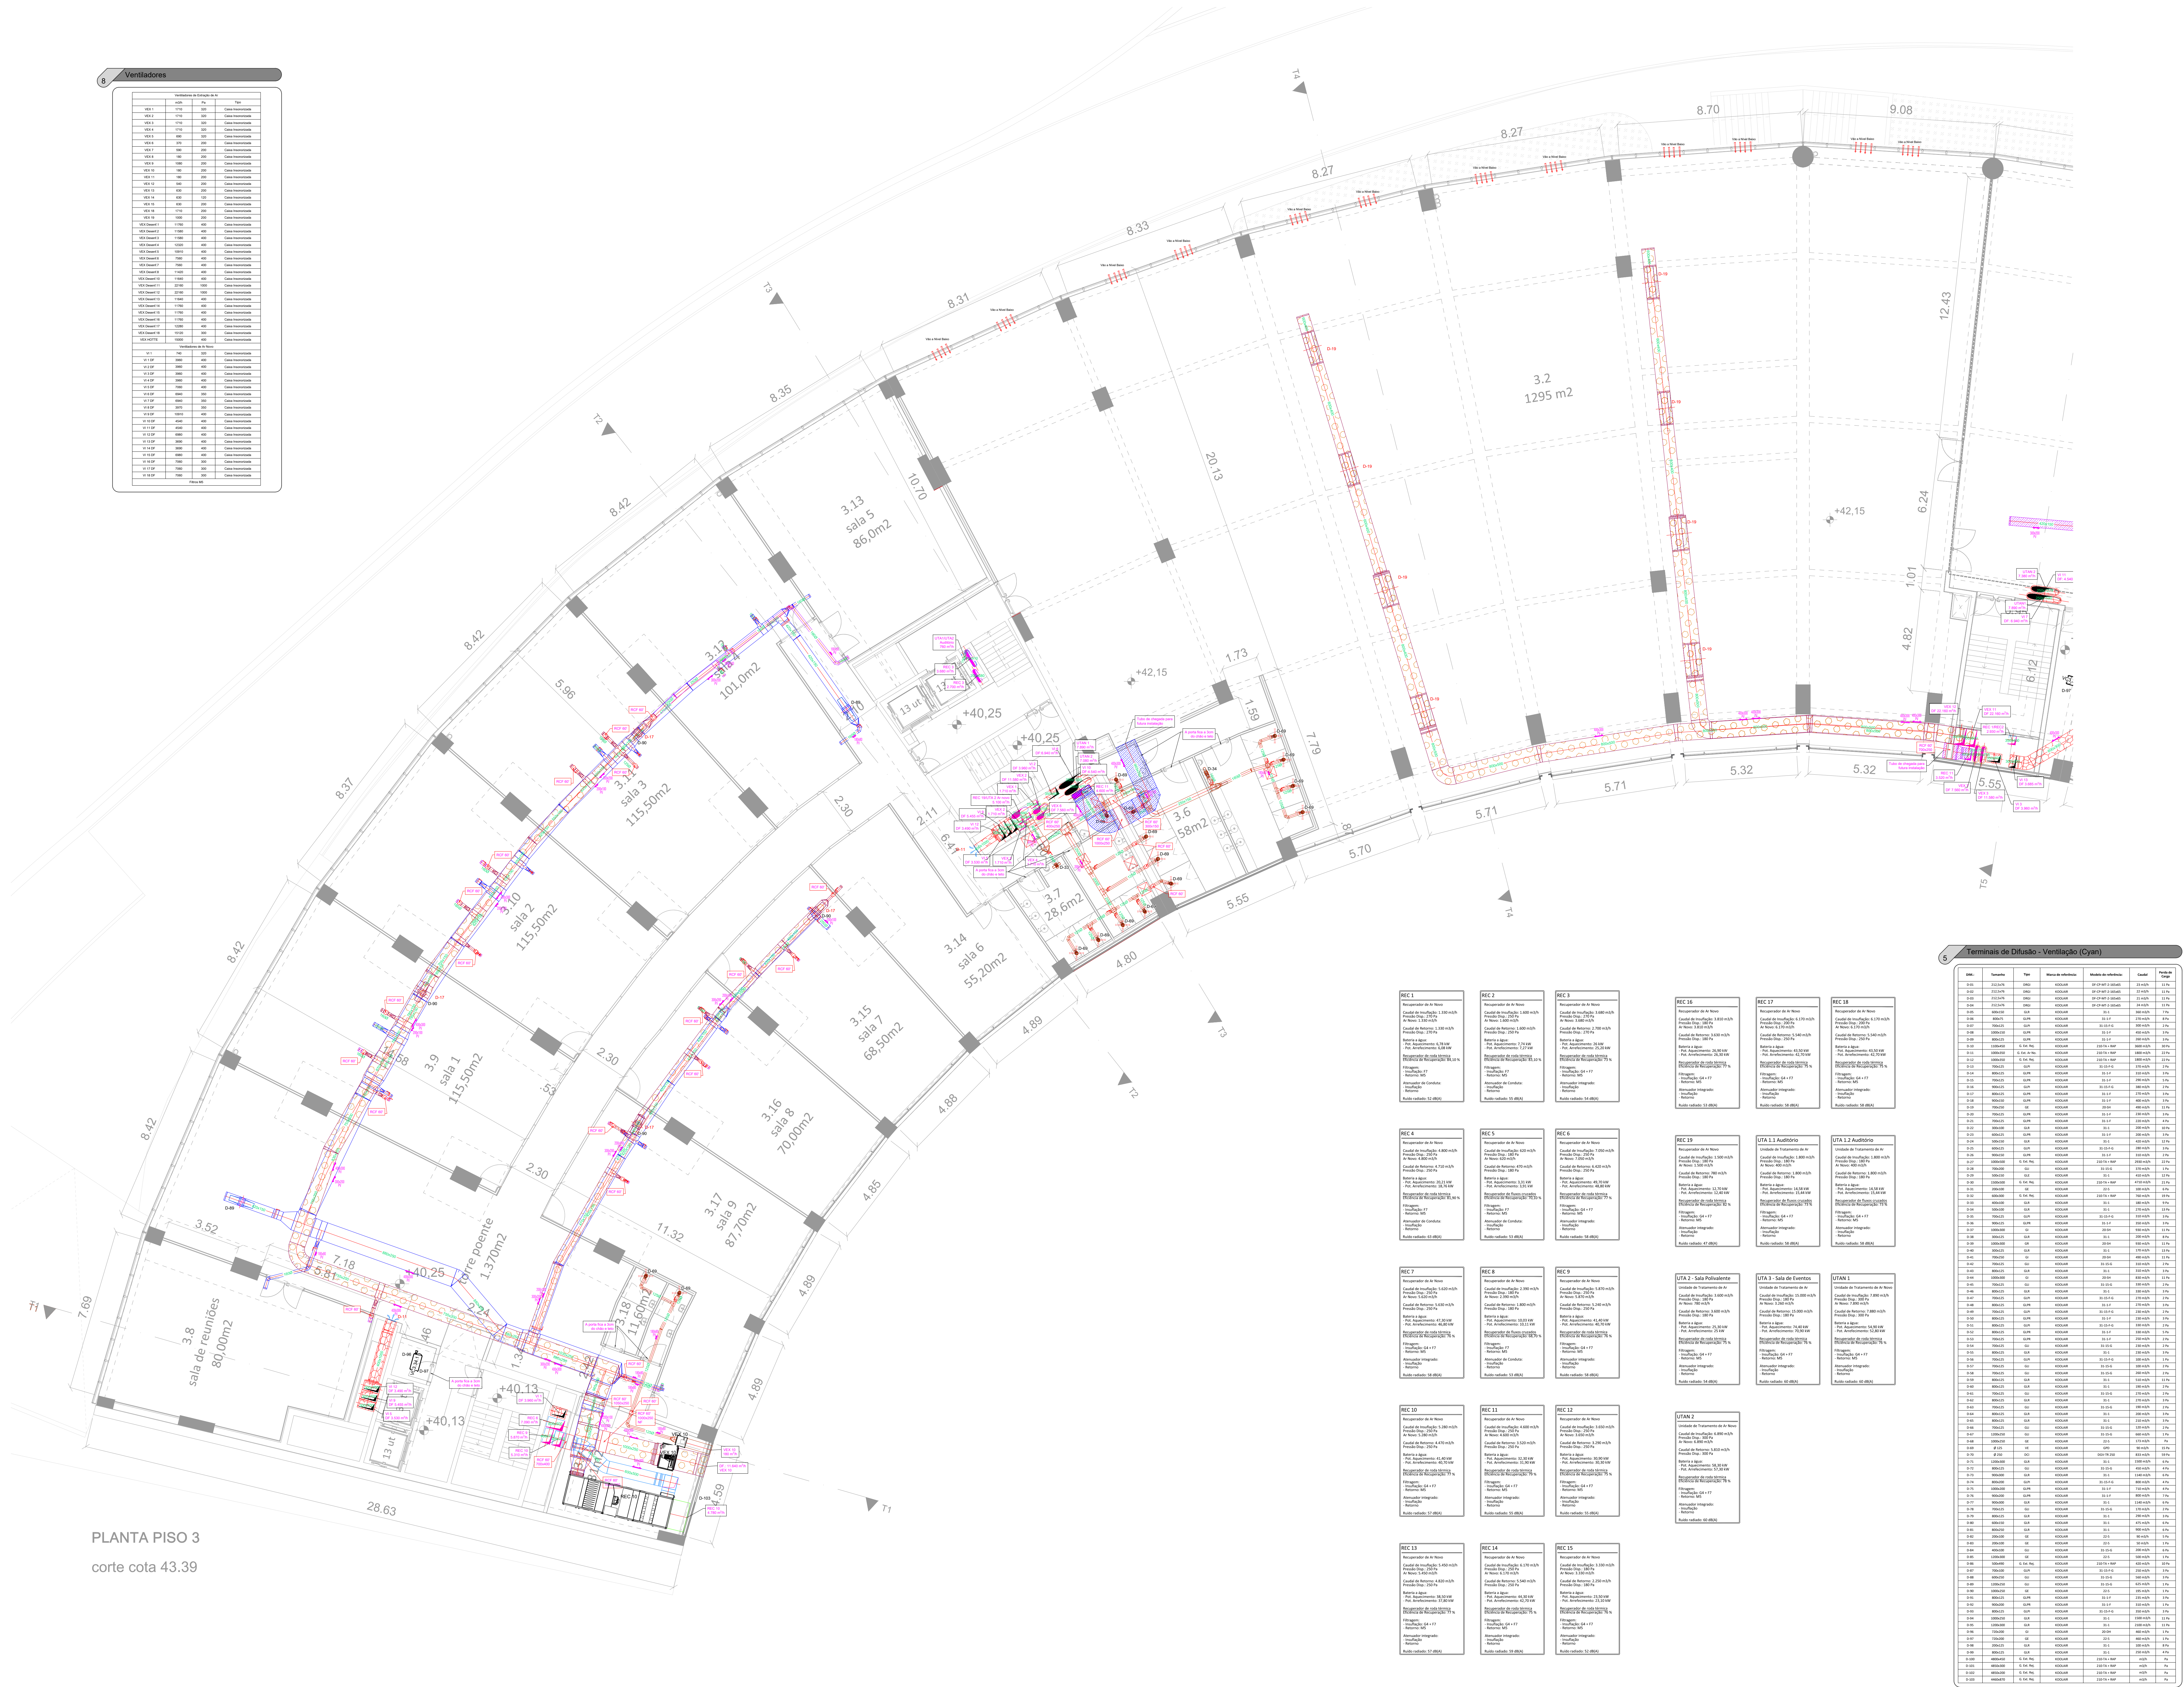

Legenda Aeródica	
	Traçado de Ar Insuflado à vista (Isolada)
	Traçado de Ar Insuflado em piso técnico (Isolada)
	Traçado de Ar Novo (Não Isolada)
	Traçado de Ar Recirculado à vista (Isolada)
	Traçado de Ar Recirculado em piso técnico (Isolada)
	Traçado de Ar Recirculado em teto falso (Isolada)
	Traçado de Ar Insuflado (corta fogo)
	Traçado de Ar Rejeitado (corta fogo)
	Traçado de Ar Rejeitado - Direto Exterior (Não Isolada)
	Traçado de Ar Rejeitado I.S. - Direto Exterior (Não Isolada)
	Traçado de Extração (PVC Não Isolada)
	Traçado de Ar Novo (Isolada e com força mecânica)
	Traçado de Ar Recirculado (Isolada e com força mecânica)
Conduto Flexíveis	
	Prumada da rede de condutas de ventilação
	Porta de Vácuo de Conduita
Válvula de Extração	
	Diagramas Circulares e Greibas
	Diagramas Lineares e Greibas
	Registro corta fogo
	Greiba de porta
	F11
	DMM
	Indicador de posição de difusor
	Unidade de tipo Ventilocompressor (Conduita)
	Unidade de tipo Ventilocompressor (Mural)
	Unidade de Tratamento de ar
	Recuperador de calor (Duplo Deck)
	Recuperador de calor e Aquecedor
	Aquecedor
	Recuperador de calor
	Ventilador de extração Exterior em caixa isonormizada
	Ventilador de extração Interior em caixa isonormizada
	Ventilador de Ar Novo da HOTTE
	Ventilador Extração e Desembaçamento HOTTE
	Ventilador de extração (Desembaçamento)
	Bomba de Calor Compacta
	Comando para controle de temperatura Ventiladores de Ar Novo
	Apoio de Acesso em teto falso Para manutenção dos equipamentos
	Área de Manutenção dos equipamentos

[illegible]

Terminals Difusio-Desenfumagem (Vermeho)

OMA	Immater	Typ	Caused	Regulär Länge
D-0	10000000	GE	4000-1210	2070
D-0	10000010	GE	2000-1210	2070
D-0	10000012	GE	4000-1210	2070
D-0	10000014	GE	2000-1210	2070
D-0	10000016	GE	4000-1210	2070
D-0	10000018	GE	2000-1210	2070
D-0	10000020	GE	4000-1210	2070
D-0	10000022	GE	2000-1210	2070
D-0	10000024	GE	4000-1210	2070
D-0	10000026	GE	2000-1210	2070
D-0	10000028	GE	4000-1210	2070
D-0	10000030	GE	2000-1210	2070
D-0	10000032	GE	4000-1210	2070
D-0	10000034	GE	2000-1210	2070
D-0	10000036	GE	4000-1210	2070
D-0	10000038	GE	2000-1210	2070
D-0	10000040	GE	4000-1210	2070
D-0	10000042	GE	2000-1210	2070
D-0	10000044	GE	4000-1210	2070
D-0	10000046	GE	2000-1210	2070
D-0	10000048	GE	4000-1210	2070
D-0	10000050	GE	2000-1210	2070
D-0	10000052	GE	4000-1210	2070
D-0	10000054	GE	2000-1210	2070
D-0	10000056	GE	4000-1210	2070
D-0	10000058	GE	2000-1210	2070
D-0	10000060	GE	4000-1210	2070
D-0	10000062	GE	2000-1210	2070
D-0	10000064	GE	4000-1210	2070
D-0	10000066	GE	2000-1210	2070
D-0	10000068	GE	4000-1210	2070
D-0	10000070	GE	2000-1210	2070
D-0	10000072	GE	4000-1210	2070
D-0	10000074	GE	2000-1210	2070
D-0	10000076	GE	4000-1210	2070
D-0	10000078	GE	2000-1210	2070
D-0	10000080	GE	4000-1210	2070
D-0	10000082	GE	2000-1210	2070
D-0	10000084	GE	4000-1210	2070
D-0	10000086	GE	2000-1210	2070
D-0	10000088	GE	4000-1210	2070
D-0	10000090	GE	2000-1210	2070
D-0	10000092	GE	4000-1210	2070
D-0	10000094	GE	2000-1210	2070
D-0	10000096	GE	4000-1210	2070
D-0	10000098	GE	2000-1210	2070
D-0	10000100	GE	4000-1210	2070
D-0	10000102	GE	2000-1210	2070
D-0	10000104	GE	4000-1210	2070
D-0	10000106	GE	2000-1210	2070
D-0	10000108	GE	4000-1210	2070
D-0	10000110	GE	2000-1210	2070
D-0	10000112	GE	4000-1210	2070
D-0	10000114	GE	2000-1210	2070
D-0	10000116	GE	4000-1210	2070
D-0	10000118	GE	2000-1210	2070
D-0	10000120	GE	4000-1210	2070
D-0	10000122	GE	2000-1210	2070
D-0	10000124	GE	4000-1210	2070
D-0	10000126	GE	2000-1210	2070
D-0	10000128	GE	4000-1210	2070
D-0	10000130	GE	2000-1210	2070
D-0	10000132	GE	4000-1210	2070
D-0	10000134	GE	2000-1210	2070
D-0	10000136	GE	4000-1210	2070
D-0	10000138	GE	2000-1210	2070
D-0	10000140	GE	4000-1210	2070
D-0	10000142	GE	2000-1210	2070
D-0	10000144	GE	4000-1210	2070
D-0	10000146	GE	2000-1210	2070
D-0	10000148	GE	4000-1210	2070
D-0	10000150	GE	2000-1210	2070
D-0	10000152	GE	4000-1210	2070
D-0	10000154	GE	2000-1210	2070
D-0	10000156	GE	4000-1210	2070
D-0	10000158	GE	2000-1210	2070
D-0	10000160	GE	4000-1210	2070
D-0	10000162	GE	2000-1210	2070
D-0	10000164	GE	4000-1210	2070
D-0	10000166	GE	2000-1210	2070
D-0	10000168	GE	4000-1210	2070
D-0	10000170	GE	2000-1210	2070
D-0	10000172	GE	4000-1210	2070
D-0	10000174	GE	2000-1210	2070
D-0	10000176	GE	4000-1210	2070
D-0	10000178	GE	2000-1210	2070
D-0	10000180	GE	4000-1210	2070
D-0	10000182	GE	2000-1210	2070
D-0	10000184	GE	4000-1210	2070
D-0	10000186	GE	2000-1210	2070
D-0	10000188	GE	4000-1210	2070
D-0	10000190	GE	2000-1210	2070
D-0	10000192	GE	4000-1210	2070
D-0	10000194	GE	2000-1210	2070
D-0	10000196	GE	4000-1210	2070
D-0	10000198	GE	2000-1210	2070
D-0	10000200	GE	4000-1210	2070

[illegible][illegible]

Notas

- Todos os traçados deverão ser confirmados em obra, assim como a localização final dos equipamentos.
- A localização dos equipamentos deverá ser coordenada com a arquitetura.
- Todas as ligações entre equipamentos de condutas devem ser feitas com junta estanque ou flexível.
- Todos os ventiladores devem ter um potenciômetro para regulação de causal.
- As condutas de extração das hottes devem ter uma pendente de 2% a 4%.

engenharia

pedro joão cândido faria
pedro serra
leandro tira-picos

colaboração: Anastaasia Fatereto

 **mbeiraarquitectura.com**
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1.º D. 2400-120 Lisboa
916608138 | mbeira@gmail.com

pedro Jorge marques de lemos cordeiro, id | nº cont. 5145652

requerente
Município de Leiria

obra/ local

**PROJETO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADE
DO TOPO NORTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE
LEIRIA, ARRABALDE D'AQUÉM**

especialidade/ fase

AVAC e AQS

Projeto de Execução

designação

Rede Aerófica Piso 3 - Ala Esquerda

data	10.25	folha nº	AVA	CP	10.08
12/2022	00.00.00	recusa			1,10

Esta desenhada à propriedade dos autores e não pode ser reproduzida, distribuída ou

NOTA: TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM OS PROJETOS (PECAS ESCRITAS E CONSIDERANDO), SATISFIZENDO O ESPECIFICADO EM CADA QUÊNTE COM OS PRINCÍPIOS DA BOA EXECUÇÃO | TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM OBRA, EM CASO DE DÚVIDA CONSULTAR O PROJETISTA | EM CASO DE INCONGRUÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIOR DE ELES VIGORARÁ | EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PROJETO DE ARQUITETURA E OS OBJETOS DE ESPECIALIDADES, DEVERÁ PREVALER O PROJETO DE ARQUITETURA E DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA | DEVERÁ SE QUALQUER ALTERAÇÃO OU DÚVIDA NO DESEMPENHO DA OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO PROJETISTA, ANTES DA ENCOMENDA/ENTRADA/CÓPIA/EXECUÇÃO DE QUALQUER TRABALHO | TODAS AS CORTES E REFERÊNCIAS PRESENTES NAS PECAS DESENHADAS DEVERÃO SER APROPRIADAS PELO PROJETISTA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REMOÇÃO EM OBRA | AS OMISÕES OU FALTAS DE DETALHOS NOS DESENHOS DEVERÃO SER PARTICIPADOS A COORDENAÇÃO | TODOS OS FÓRMULOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DEVERÃO SER TESTADOS E APROVADOS EM OBRA PELO PROJETISTA

