


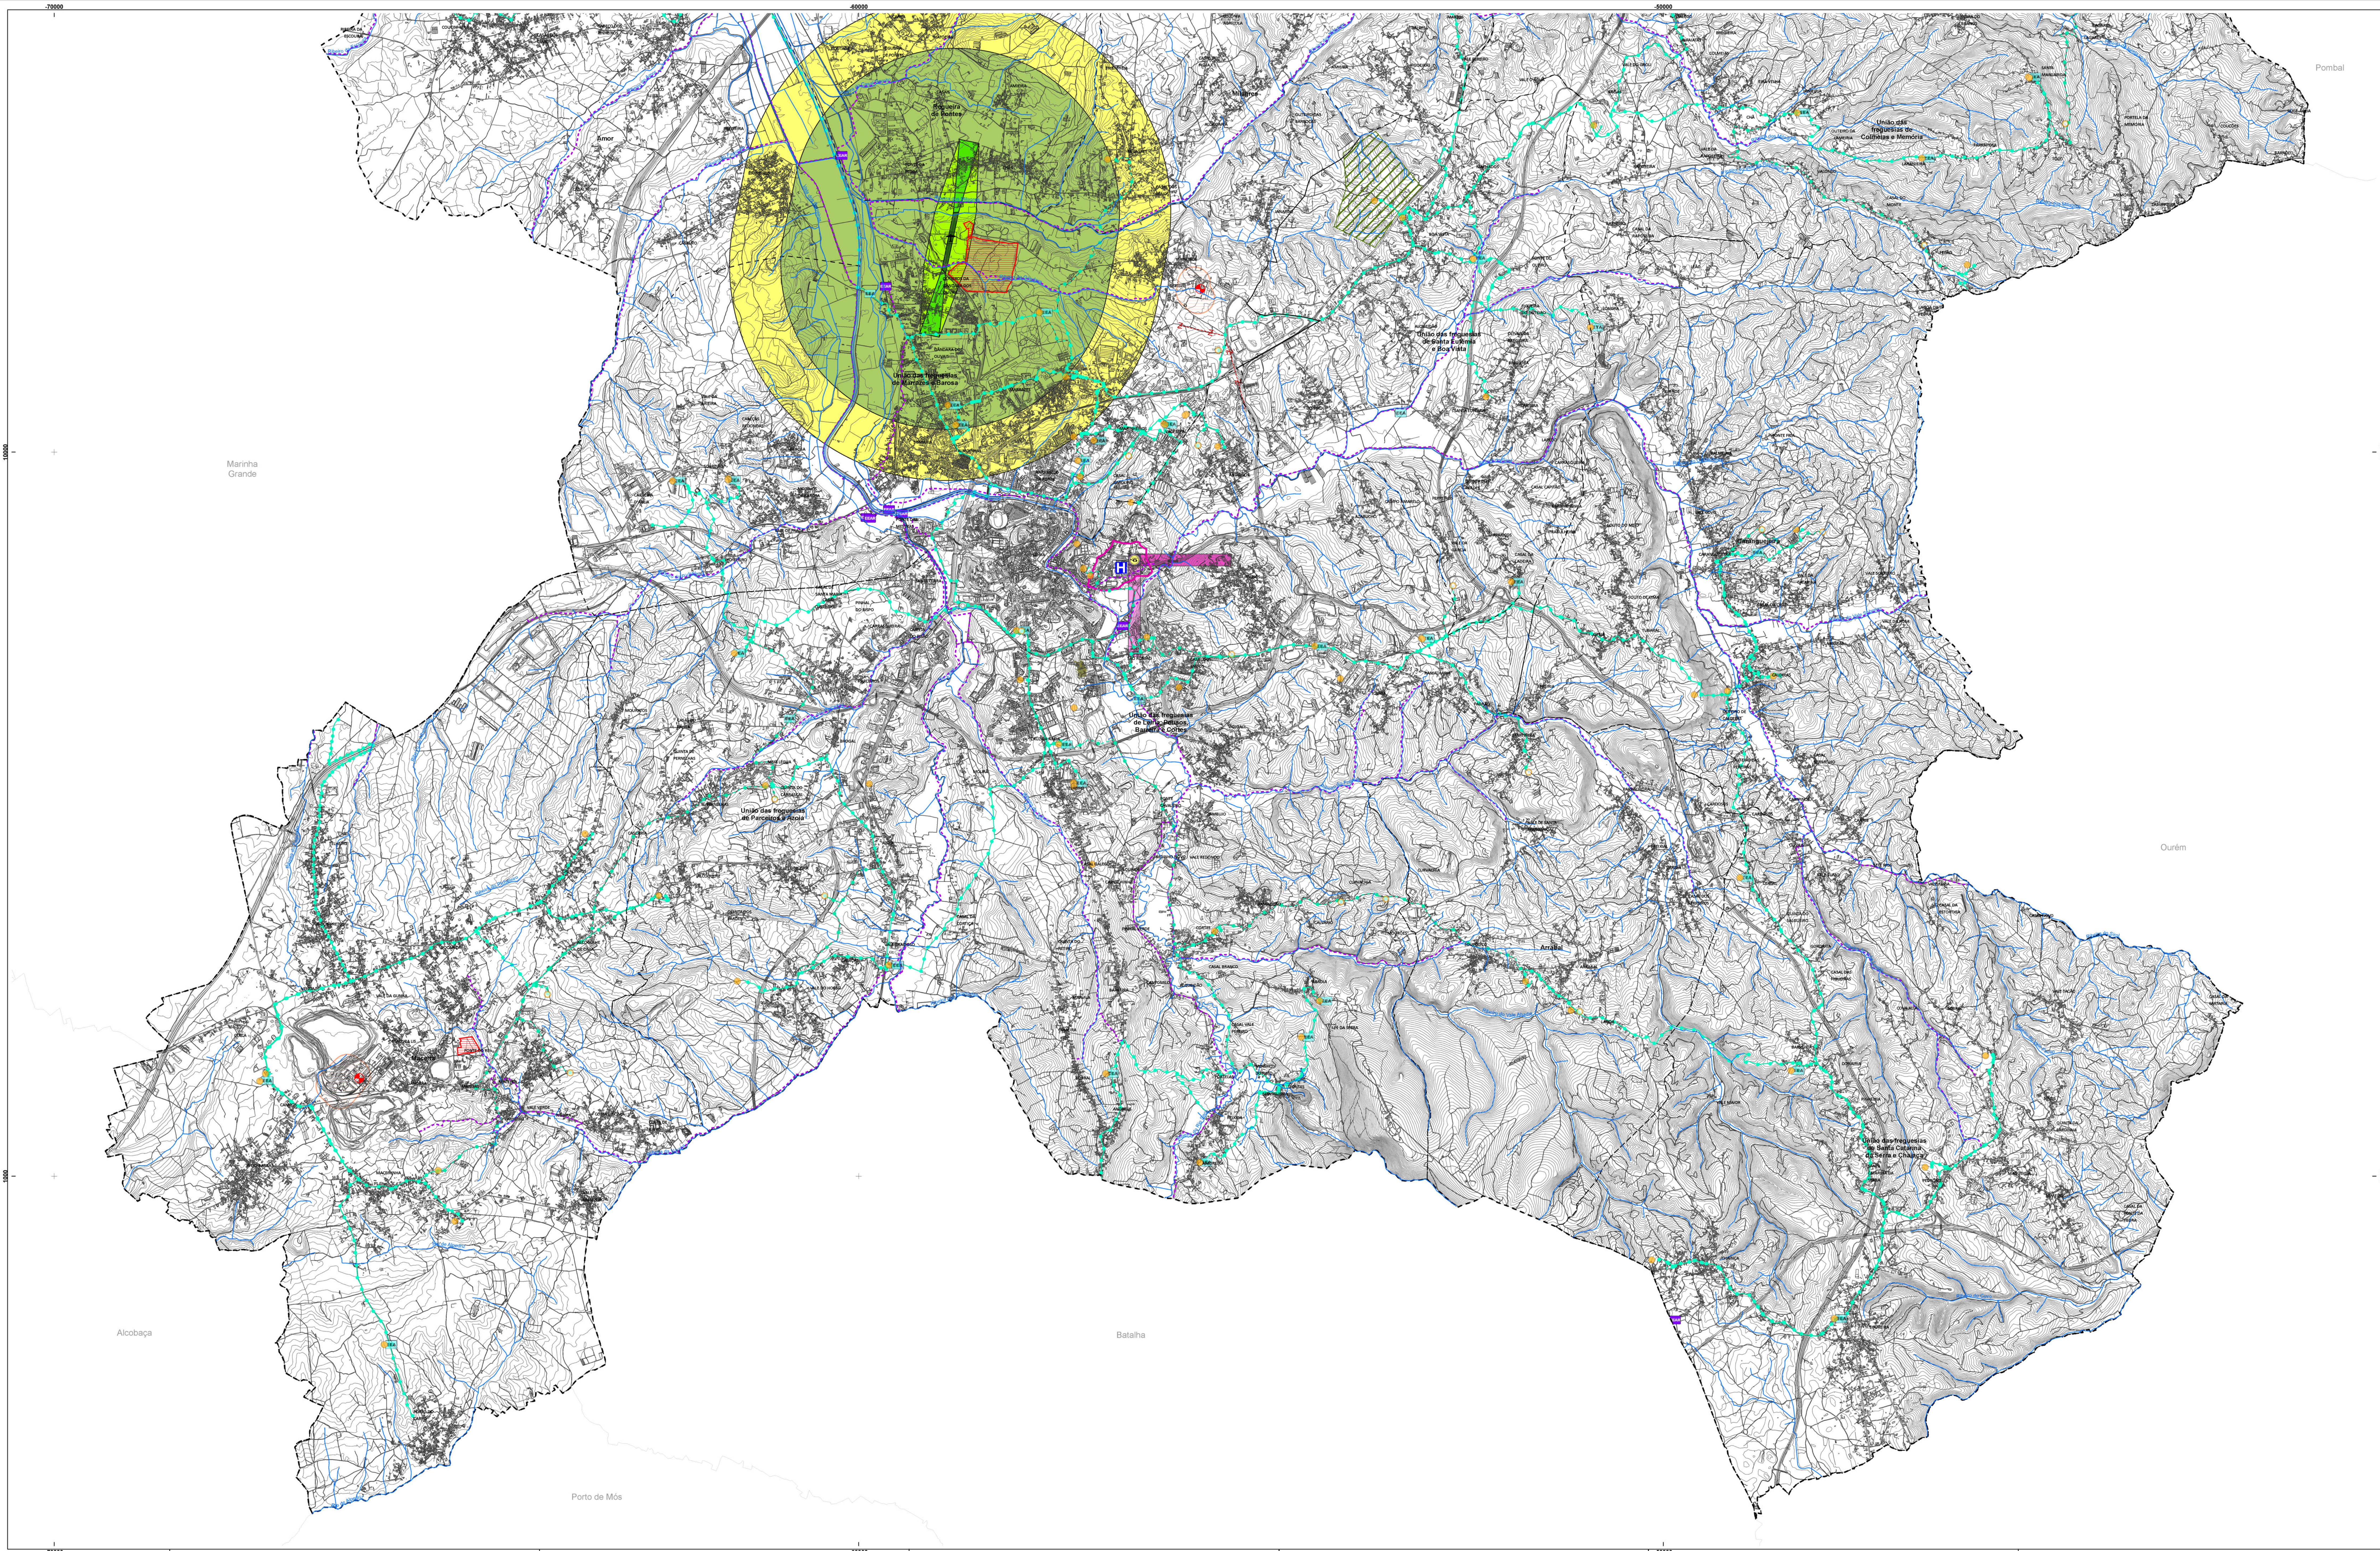

RECURSOS GEOLÓGICOS

- CONTRATOS DE PROSPECÇÃO E PESQUISA
- PEDREIRAS EM FASE DE ADAPTAÇÃO
- MINA DA GUIMAROTA
- CAPTAÇÕES DE ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO

EQUIPAMENTOS

- HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ
- HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ - ZONA DE PROTEÇÃO

INFRAESTRUTURAS

REDE ELÉTRICA

- MÉDIA TENSÃO PROPOSTA

ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

- ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTES
- ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA EXISTENTES
- RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EXISTENTES
- RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PROPOSTOS
- CONDUTA ADUTORA EXISTENTE
- CONDUTA ADUTORA PROPOSTA

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

- ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EXISTENTES
- ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS RESIDUAIS EXISTENTES
- EMISSÁRIO DE ÁGUAS RESIDUAIS EXISTENTE

OUTRAS INFRAESTRUTURAS E ATIVIDADES PERIGOSAS

- ESTABELECIMENTOS ABRANGIDOS PELO REGIME DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES (ARTIGO 7º DO DECRETO-LEI N.º 150/2015, DE 5 DE AGOSTO)
- ZONA DE PERIGOSIDADE
- AERÓDROMO DA GÂNDARA

ZONAS DE PROTEÇÃO

- 1ª Zona de Proteção
- 2ª Zona de Proteção
- 3ª Zona de Proteção
- 4ª Zona de Proteção
- 5ª Zona de Proteção

- HELIPORTO DO HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ

ZONAS DE PROTEÇÃO

- 1ª Zona de Proteção
- 2ª Zona de Proteção
- 3ª Zona de Proteção

CAOP 2024.1

- Limite de concelho
- Limite de freguesia

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PLANTA DE ORDENAMENTO - SALVAGUARDAS
CORREÇÃO MATERIAL À SEXTA ALTERAÇÃO

data	escala	folha nº
ABRIL 2028	1/25 000	1,28

Entidade Proprietária da Cartografia: Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Entidade Produtora e data de edição da Cartografia: Socarto, Lda; Data Vão: 31-08-2018

Série Cartográfica Oficial: 1:10000

Data, Nº. de Homologação e Entidade Responsável: 11/09/2020; Processo de homologação: n.º 674 da Direção Geral do Território

Sistema de Referência Datum e Sistema de Projeção Cartográfica: PT-TM 06ETRS89; Projection: Transverse Mercator

Exatidão posicional: Melhor ou igual a 1.5m (EMQ) em planimetria e 1.7m (EMQ) em altimetria

Exatidão temática: qual ou superior a 95%